

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail: ond11@inbox.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Дубровская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора
Чайковского городского округа и Еловского муниципального района _____ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 40 от « 05 » апреля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 14 » мая 20 21 года по
11 час. 00 мин. « 18 » мая 20 21 года проведена плановая выездная проверка
Ивановым Владимиром Александровичем, инспектором 11 ОНПР по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по
Пермскому краю муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя
общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Еловский район, с. Дуброво, ул.
Юбилейная, д. 16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МОУ «Дубровская СОШ» Пачиной Л.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1	2	3	4	5

1.	В коридоре 1-го этажа (пом. № 17 по экспликации к плану технического паспорта здания) на пути эвакуации расположены предметы, препятствующие безопасной эвакуации людей при пожаре.	п. 27(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
2.	В коридоре 1-го этажа (пом. № 17 по экспликации к плану технического паспорта здания) допущено устройство выступа в виде трубы, при этом не оборудовано пандусом с уклоном не более 1:6.	п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.28 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	18.05.2022	
3.	Ширина дверей эвакуационного выхода ведущего из коридора 1-го этажа (пом. № 17 по экспликации к плану технического паспорта здания) менее 0,8 м (по факту) 0,72 м.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 4.2 (2) СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	18.05.2022	
4.	В коридоре 1-го этажа (пом. № 9 по экспликации к плану технического паспорта здания) на пути эвакуации расположены предметы, препятствующие безопасной эвакуации людей при пожаре.	п. 27(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
5.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (дымовой пожарный извещатель шлейф № 7 неисправен)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
6.	Аккумуляторная батарея автоматической установки пожарной сигнализации, не	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	18.05.2022	

	обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.3 СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»		
7.	Двери ведущие из коридора 2-го этажа помещение № 15 в лестничную клетку не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
8.	Двери ведущие из коридора 1-го этажа помещение № 14 в лестничную клетку не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
9.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
10.	Руководителем организации не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и	п. 17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
---	--	--	--

При проведении проверки использовались технические средства:

1. Фотокамера телефона Xiaomi Mi A2 lite.
2. Рулетка измерительная металлическая UM5M (сертификат о поверке № С-ВН/19-05-2021/64223874).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Иванов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

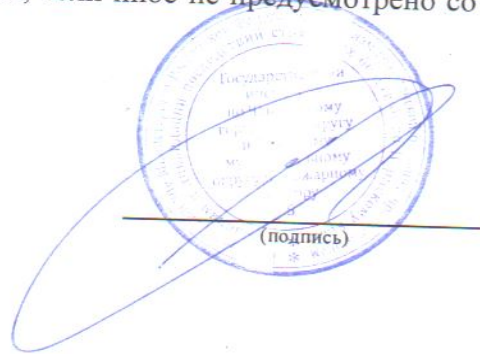

« 18 » мая 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

директор Ткачкова Л.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

Павлова
(подпись)

« 18 » мая 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:
МЧС России 8(495) 400-99-99

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02

Вх. 19.06.2021г.