

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail: ond11@inbox.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41 / 1 / 2

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя
общеобразовательная школа» Пачиной Людмиле Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора
Чайковского городского округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 41 от « 05 » апреля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. « 14 » мая 20 21 года по
10 час. 00 мин. « 18 » мая 20 21 года проведена плановая выездная проверка
Ивановым Владимиром Александровичем, инспектором 11 ОНПР по Чайковскому городскому
округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по
Пермскому краю муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя
общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Еловский район, с. Дуброво, ул.
Юбилейная, д. 1а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МОУ «Дубровская СОШ» Пачиной Л.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Кабинет физики 1-го этажа (пом. № 59 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
2.	Кабинет физики 1-го этажа (пом. № 59 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом помещение не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 1.82 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; ч. 4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	18.05.2022	
3.	В мастерской 1-го этажа (пом. № 5 по экспликации к плану технического паспорта здания) на пути эвакуации размещены предметы препятствующие безопасной эвакуации	п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
4.	В спортзале 1-го этажа (пом. № 18 по экспликации к плану технического паспорта здания) допущено устройство выступа в виде трубы, при этом не оборудовано пандусом с уклоном не более 1:6.	п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	18.05.2022	

5.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки в актовом зале 1-го этажа (пом. № 19 по экспликации к плану технического паспорта здания), выполненных из горючих материалов в актовом зале с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
6.	Кладовая 1-го этажа (пом. № 21 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом помещение не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 1.82 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; ч. 4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	18.05.2022	
7.	Руководителем организации на противопожарной двери не обеспечено наличие механизмов для их самозакрывания	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
8.	В помещении 1-го этажа (пом. № 31 по экспликации к плану технического паспорта здания) на пути эвакуации допущено устройство выступа в виде трубы, при этом не оборудовано пандусом с уклоном не более 1:6..	п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	18.05.2022	
9.	Помещение 1-го этажа (пом. № 55 по экспликации к плану технического пас-	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	18.05.2022	

	порта здания) используется как склад при этом не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
10.	Помещение 1-го этажа (пом. № 55 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом помещение не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 1.82 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; ч. 4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	18.05.2022	
11.	Руководителем организации не обеспечено исправное содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения (№ 20 по экспликации к плану технического паспорта здания) при пожаре (фактически часть площадки пола отсутствует)	п. 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
12.	Помещение лаборантской 2-го этажа (пом. № 12 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом не обеспечено наличие на дверях помещения	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	

	складского назначения обозначение его категории по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
13.	Помещение лаборантской 2-го этажа (пом. № 12 по экспликации к плану технического паспорта здания) используется как склад при этом помещение не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 1.82 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; ч. 4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	18.05.2022	
14.	Не проведена проверка состояния состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с составлением акт (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	18.05.2022	
15.	В здании школы отсутствует специально оборудованное помещение в котором проводится вводный инструктаж с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 13 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	18.05.2022	

При проведении проверки использовались технические средства:

1. Фотокамера телефона Xiaomi Mi A2 lite.
2. Рулетка измерительная металлическая UM5M (сертификат о поверке № С-ВН/19-05-2021/64223874).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному району УНПР Главного
управления МЧС России по Пермскому краю Иванов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

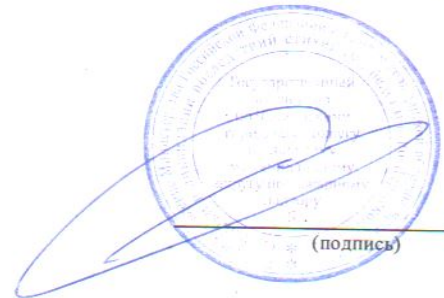

(подпись)

« 18 » мая 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Директор Лавина И.И.

(должность, фамилия, инициалы)

Лавина

(подпись)

« 18 » мая 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)